


## Рекомендации

Технологам предприятий перерабатывающих Полипропилен (PP) по технологии и способу введения модифицирующей добавки, повышающей показатель текучести расплава (ПТР) "Kompplen MPP 5X" в действующие процессы переработки Вашего оборудования.

Дозирующее устройство должно иметь два ворошителя: вертикальный и нижний горизонтальный. Подающие шнек/шнеки рекомендуем применять пружинного типа с круглым либо квадратным сечением. Допустимы два типа ввода: гравиметрический (весовой) и объемный (волюметрический).

Бункер с ворошителем объемом от 20 до 100 литров и диаметр/диаметры подающих шнека/шнеков дозатора зависят от % ввода добавки.

**Допускается** совместное дозирование предварительно смешанных добавок с размерностью микрогранул/порошков/аддитивов.

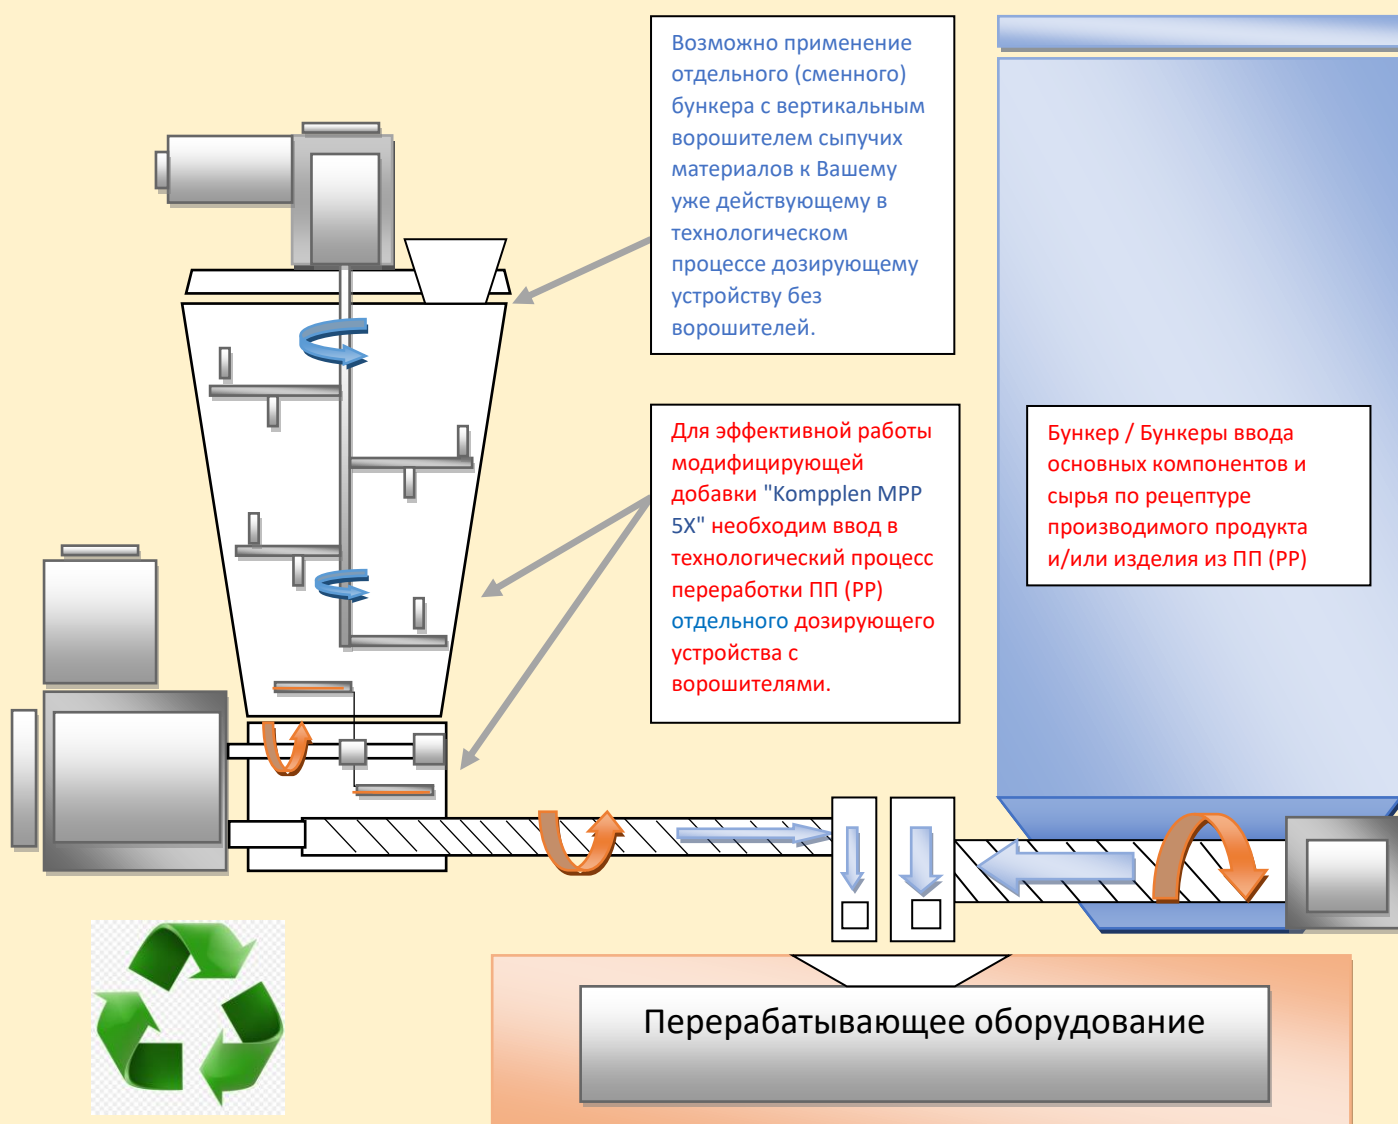

*Ltd KomPPlast*

*ООО КомППласт*